



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpr\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 4/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад №84»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 8 - 4 от «15» января 2018 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №84», фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова 15б.

Вид (наименования) объекта защиты - Нежилые здания, помещения, территория предназначенные для временного пребывания людей, образовательных организаций, органов управления учреждений, производственного и складского назначения.

Указанная организация осуществляет деятельность на объекте защиты и (или) на территории (земельный участок), отнесенного органом ГПН к высокому риску.

Дата и время проведения проверки:

14.03.2018 с 10 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 06 час. 00 мин.

15.03.2018 с 10 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 06 час. 00 мин.

22.03.2018 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

23.03.2018 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

27.03.2018 с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 03 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 05 дней, 19 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Бойко Евгений Викторович,

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич,

Начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017г. № 61-1-ПБ) Дорошев Сергей Михайлович,

Ведущий инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017г. № 61-2-ПБ) Филимонов Андрей Александрович,

совместно с: Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад №84» Кротова Евгения Игоревна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты было принято понимать – продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты, противопожарные двери кладовой №1 не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	

2	На объекте защиты, противопожарные двери пищеблока, напротив кладовой №1, не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
3	На объекте защиты, противопожарные двери пищеблока, напротив кладовой №1, не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
4	На объекте защиты, противопожарные двери раздевалки для сотрудников пищеблока не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
5	На объекте защиты, противопожарные двери хранения уборочного инвентаря для пищеблока не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
6	На объекте защиты, противопожарные двери кладовой №3 не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	

7	На объекте защиты, противопожарные двери кладовой №6 не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
8	На объекте защиты, противопожарные двери кладовой №5 не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
9	На объекте защиты, противопожарные двери кладовой №7 не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
10	На объекте защиты, противопожарные двери кладовой №8 не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
11	На объекте защиты, противопожарные двери кладовой №9 не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	

12	На объекте защиты, противопожарные двери кладовой №10 не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
13	На объекте защиты, противопожарные двери кладовой №18 не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
14	На объекте защиты, противопожарные двери кладовой №17 не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
15	На объекте защиты, противопожарные двери кладовой №15 не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
16	На объекте защиты, противопожарные двери кладовой №14 не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	

17	На объекте защиты, противопожарные двери кладовой №11 не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
18	На объекте защиты, противопожарные двери прачечной не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
19	На объекте защиты, две противопожарные двери гладильной не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
20	На объекте защиты, противопожарные двери в подвальном этаже перед грузовым лифтом не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
21	На объекте защиты, противопожарные двери в подвальном этаже, возле комнаты оборудования для бассейна, не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	

22	На объекте защиты, противопожарные двери на 2-м этаже перед грузовым лифтом не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
23	На объекте защиты, противопожарные двери на 3-м этаже перед грузовым лифтом не имеют устройства для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
24	На объекте защиты, две противопожарные двери, установленные по центру 2-го этажа в коридоре не имеют устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
25	На объекте защиты, две противопожарные двери, установленные по центру 3-го этажа в коридоре не имеют устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	
26	На объекте защиты, противопожарные двери, детской группы 2 не имеют устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	о	28.02.2020	

27	На объекте защиты, противопожарные двери, детской группы 3 не имеют устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
28	На объекте защиты, противопожарные двери, детской группы 4 не имеют устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
29	На объекте защиты, противопожарные двери, детской группы 5 не имеют устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
30	На объекте защиты, противопожарные двери, установленные в коридоре на 2-м этаже, возле кладовой №9, не имеют устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
31	На объекте защиты, противопожарные двери, установленные в коридоре на 3-м этаже, возле кладовой №17, не имеют устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	



32	На объекте защиты, противопожарные двери, установленные перед пассажирским лифтовым тамбуром на 1-м этаже не имеют устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
33	На объекте защиты, противопожарные двери, установленные перед пассажирским лифтовым тамбуром на 2-м этаже не имеют устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
34	На объекте защиты, противопожарные двери, установленные перед пассажирским лифтовым тамбуром на 3-м этаже не имеют устройств для самозакрывания на 2-й створке указанных дверей.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
35	На объекте защиты, в нарушение п.4.17 СП 4.13130.2013, в проеме помещения под архив на 2 этаже не установлена противопожарная дверь с устройством для самозакрывания.	ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
36	На объекте защиты, в нарушение п.4.17 СП 4.13130.2013, в проеме помещения под кладовую №16 на 3 этаже не установлена противопожарная дверь с устройством для самозакрывания.	ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	

37	На объекте защиты, в нарушение п.6.7.12 СП 2.13130.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 1-го этажа, соединяющий западную лестничную клетку, не разделен противопожарными дверями 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленного на 2-х створках требуемых дверей.	ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
38	На объекте защиты, в нарушение п.6.7.12 СП 2.13130.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 1-го этажа, соединяющий восточную лестничную клетку, не разделен противопожарными дверями 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленного на 2-х створках требуемых дверей.	ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
39	На объекте защиты, в нарушение п.6.7.12 СП 2.13130.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 2-го этажа, соединяющий западную лестничную клетку, не разделен противопожарными дверями 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленного на 2-х створках требуемых дверей.	ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
40	На объекте защиты, в нарушение п.6.7.12 СП 2.13130.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 2-го этажа, соединяющий восточную лестничную клетку, не разделен противопожарными дверями 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленного на 2-х створках требуемых дверей.	ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
41	На объекте защиты, в нарушение п.6.7.12 СП 2.13130.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 3-го этажа, соединяющий западную лестничную клетку, не разделен противопожарными дверями 3-го типа с устройством для самозакрывания, установленного на 2-х створках требуемых дверей.	ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	

42	<p>На объекте защиты, в нарушение п.6.7.12 СП 2.13130.2012 и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, коридор 3-го этажа, соединяющий восточную лестничную клетку, не разделен противопожарными дверями 3-го типа с устройством для samozакрывания, установленного на 2-х створках требуемых дверей.</p>	<p>ст.51 ч.4, ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»</p>	28.02.2020	
43	<p>На объекте защиты, согласно п.1 таблицы №2 протокола испытаний № 76-ПС(н) / 18 системы пожарной сигнализации, смонтированной на объекте (МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №84» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 156 (далее по тексту - протокол испытаний № 76-ПС(н) / 18), за подписью начальника сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017 г. № 61-1-ПБ) Дорошева Сергея Михайловича и ведущего инженера сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017 г. № 61-2-ПБ) Филимонова Андрея Александровича от 15.03.2018 г., горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки</p>	<p>ст. 82 ч.7 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент в требованиях пожарной безопасности»</p>	28.02.2020	

	электрокабелей и проводов системы пожарной сигнализации в здании не имеют защиту от распространения пожара.			
44	На объекте защиты, согласно п.1 таблицы №2 протокола испытаний № 76-ПС(н) / 18, в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов (шлейфов) системы пожарной сигнализации через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.	ст. 82 ч.7 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	0	28.02.2020
45	На объекте защиты, согласно п.1 таблицы №2 протокола испытаний № 77-СО(н) / 18 системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированной на объекте (МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад №84» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Жданова, 15б (далее по тексту - протокол испытаний № 776-СО(н) / 18), за подписью начальника сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017 г. № 61-1-ПБ) Дорошева Сергея Михайловича и ведущего инженера сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение	ст. 82 ч.7 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»	0	28.02.2020

	федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017 г. № 61-2-ПБ) Филимонова Андрея Александровича от 15.03.2018 г., горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов СОУЭ в здании не имеют защиту от распространения пожара.			
46	На объекте защиты, согласно п.1 таблицы №2 протокола испытаний № 776-СО(н) / 18, в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов (линий) СОУЭ через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.	ст. 82 ч.7 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	
47	На объекте защиты, подъем личного состава на лифте, с помощью системы «лифт для пожарных», на этажи здания невозможен, в связи с отсутствием в здании (у дежурного персонала) пускового механизма (специального ключа).	ст. 90 ч.1 п.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2020	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

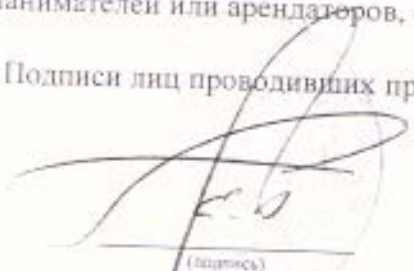
Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

  
(подпись)  
«27» марта 2018 г.  
М.П.\*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы **Бойко Евгений Викторович**

  
(подпись)  
«27» марта 2018 г.  
М.П.\*

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы **Михайличенко Евгений Андреевич**

Предписание на 14 стр. для исполнения получил:

Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Детский сад №84» Кротова Евгения Игоревна.

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» марта 2018 г.

  
(подпись)